


## Qualité de la Desserte sur la Concession

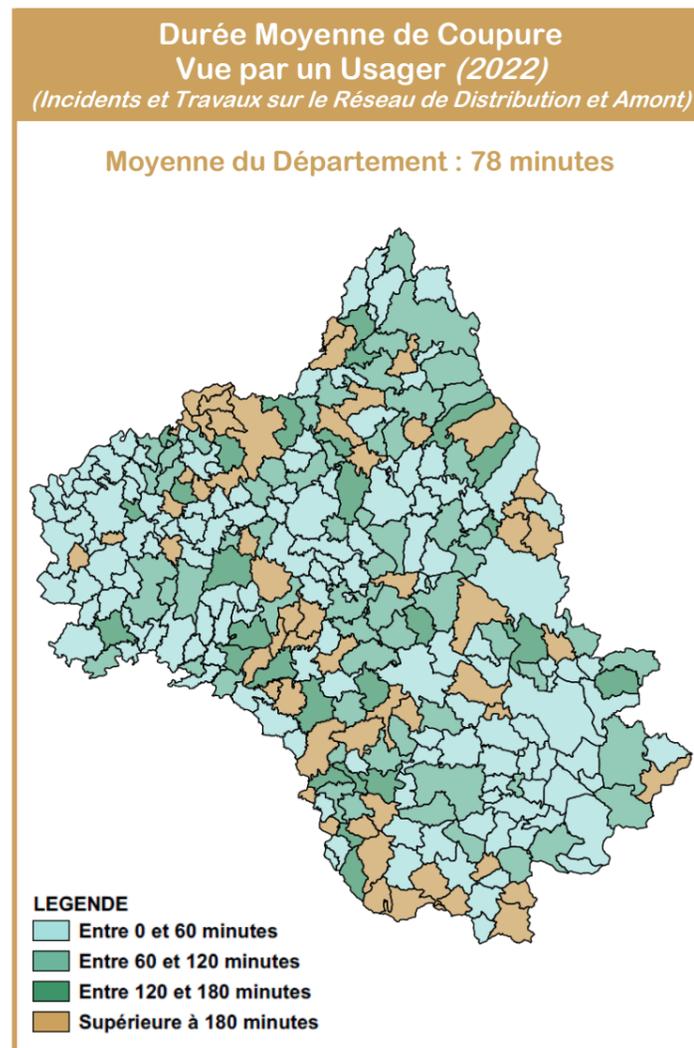

Hors Evènements Exceptionnels (2022) <i>(Incidents et Travaux sur le réseau HTA et amont)</i>	
Nombre et taux d'USAGERS ayant subi plus de 6 COUPURES LONGUES (Durée supérieure à 3 minutes)	250 / 0,1%
Nombre et taux d'USAGERS ayant subi plus de 35 COUPURES BREVES (Durée comprise entre 1 seconde et 3 minutes)	0 / 0,0%
Nombre et taux d'USAGERS ayant subi plus de 13 HEURES DE COUPURES CUMULEES	2 518 / 1,2%
Nombre et taux d'USAGERS ayant subi au moins un dépassement des 3 SEUILS de COUPURES définis ci-dessus (Seuil Réglementaire < 5%)	2 757 / 1,3%
Nombre et taux d'USAGERS BT ayant subi plus de 5 HEURES DE COUPURES CONSECUTIVES suite à défaillance du réseau de distribution et amont	10 122 / 4,9%
Nombre et taux d'USAGERS BT subissant une CHUTE DE TENSION supérieure à 10% (< 207 et < 360 Volts)	1 424 / 0,7%
Nombre et taux d'USAGERS HTA subissant une CHUTE DE TENSION supérieure à 10%	0 / 0,0%

## Investissements sur la Concession

	Nombre	Montant (k€)
Nombre de projets d'EXTENSION et/ou de RACCORDEMENT de réseau engagés ou réalisés (hors C5I simple)	1 392	
Nombre de projets de RENOUELEMENT, de RENFORCEMENT et de SECURISATION de réseau engagés ou réalisés	450	
Nombre de projets de DISSIMULATION (amélioration esthétique) de réseau engagés ou réalisés	65	
<b>TOTAL engagé ou réalisé (Enedis et SIEDA)</b>	<b>1 907</b>	<b>56 559</b>

## Qualité du Service sur la Concession

Taux d'usagers particuliers TRES et ASSEZ SATISFAITS du service rendu	87,7%
Nombre et taux de RECLAMATIONS reçues	1 222 / 0,6%
Nombre d'APPELS DE DEPANNAGE traités	10 456
Taux d'accessibilité TELEPHONIQUE du service de l'ACCUEIL DEPANNAGE	84,3%

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON  
Concession SIEDA

# RAPPORT DE CONTRÔLE

## Synthèse 2023 Pour l'Exercice 2022




**DISTRIBUTION PUBLIQUE  
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE**  
Concession SIEDA - 285 communes desservies



Syndicat d'Énergies de l'Aveyron : Autorité Organisatrice du Service Public  
12 rue de Bruxelles - Bourran - 12 000 RODEZ

## Patrimoine Physique sur la Concession

Concession SIEDA : Totalité des communes du département de l'Aveyron  
Enedis : Concessionnaire

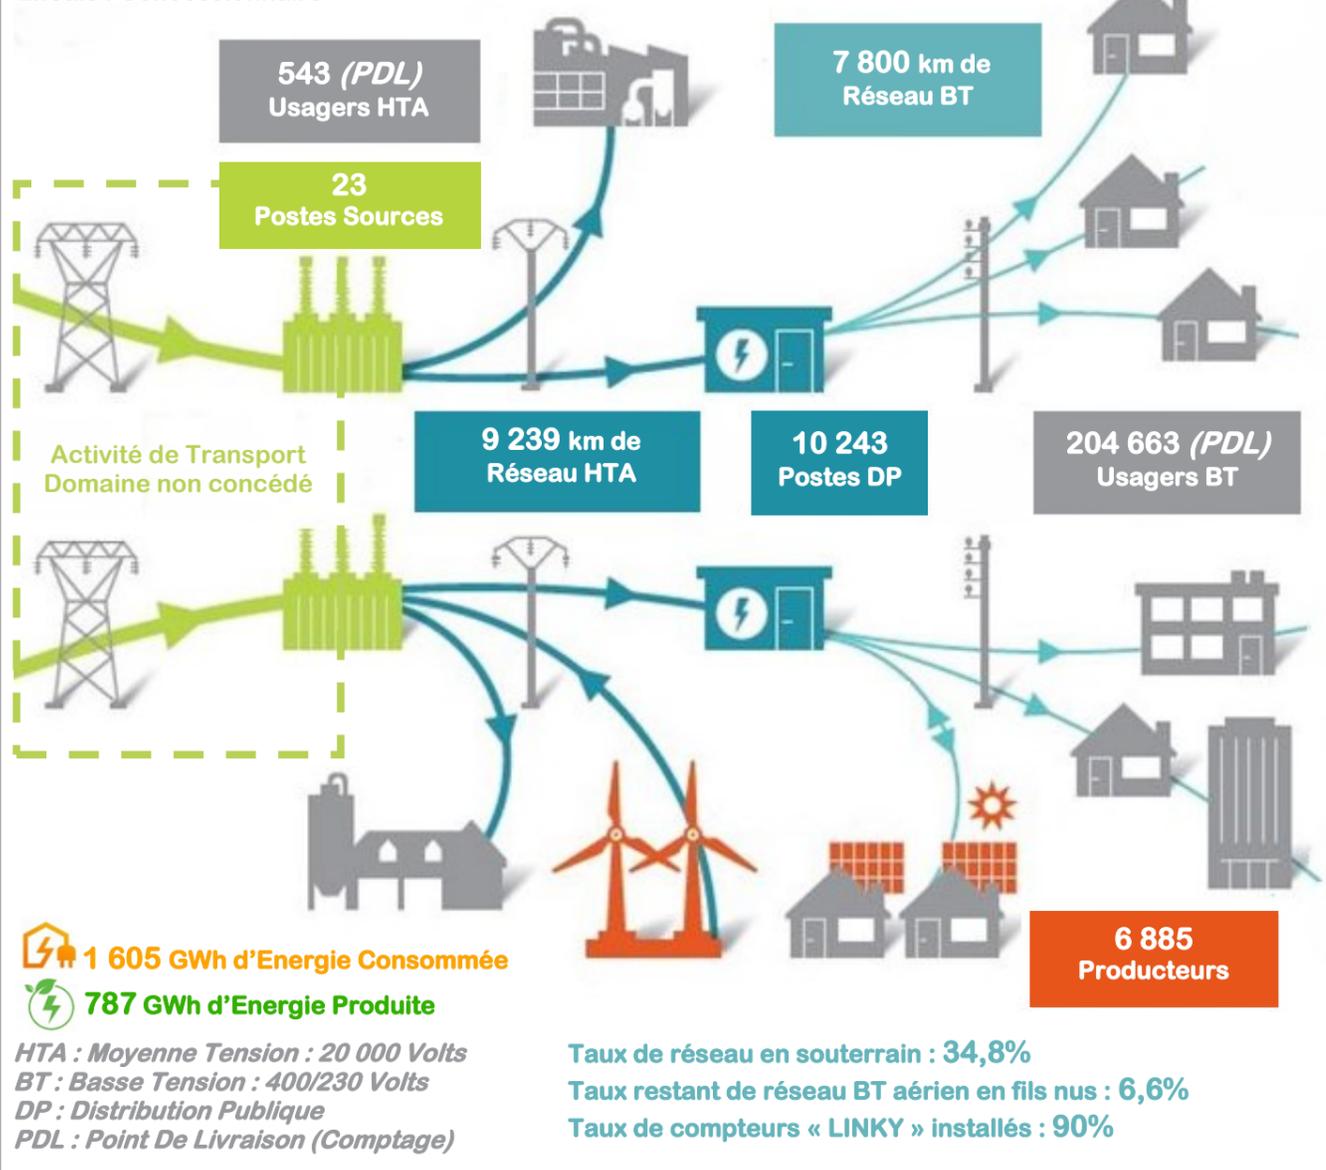

## Patrimoine Comptable sur la Concession


VALEUR BRUTE des ouvrages (k€)	841 993
VALEUR NETTE des ouvrages (k€)	488 397
TAUX D'AMORTISSEMENT des ouvrages	41,9%
VALEUR DE REMPLACEMENT des ouvrages (k€)	1 112 547
PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT des ouvrages (k€)	64 067
ÂGE MOYEN du réseau MOYENNE TENSION (HTA)	34 ans
ÂGE MOYEN du réseau BASSE TENSION (BT)	25 ans

## Consommation et Production sur la Concession

Nombre TOTAL d'USAGERS CONSOMMATEURS d'électricité	205 206	Nombre TOTAL d'USAGERS PRODUCTEURS d'électricité et raccordés au réseau de distribution	6 885
<i>Dont nombre d'utilisateurs ayant une puissance souscrite ≤ 36 KVA</i>	202 522	<i>Dont nombre d'utilisateurs ayant une puissance délivrée ≤ 36 KW</i>	5 168
CONSOMMATION TOTALE annuelle d'électricité (GWh)	1 605	PRODUCTION TOTALE annuelle d'électricité injectée sur le réseau de distribution (GWh)	787
CONSOMMATION MOYENNE annuelle d'électricité par usager (MWh)	7,9	PRODUCTION MOYENNE annuelle d'électricité injectée par usager (MWh)	114
PUISSANCE TOTALE souscrite (MVA)	2 071	PUISSANCE TOTALE délivrée sur le réseau de distribution (MW)	562
PUISSANCE MOYENNE souscrite par usager (KVA)	10,2	PUISSANCE MOYENNE délivrée par usager (KW)	82

Consommation Totale d'Électricité Soutirée sur le Réseau de Distribution (2022)

Total Département : 1 605 GWh

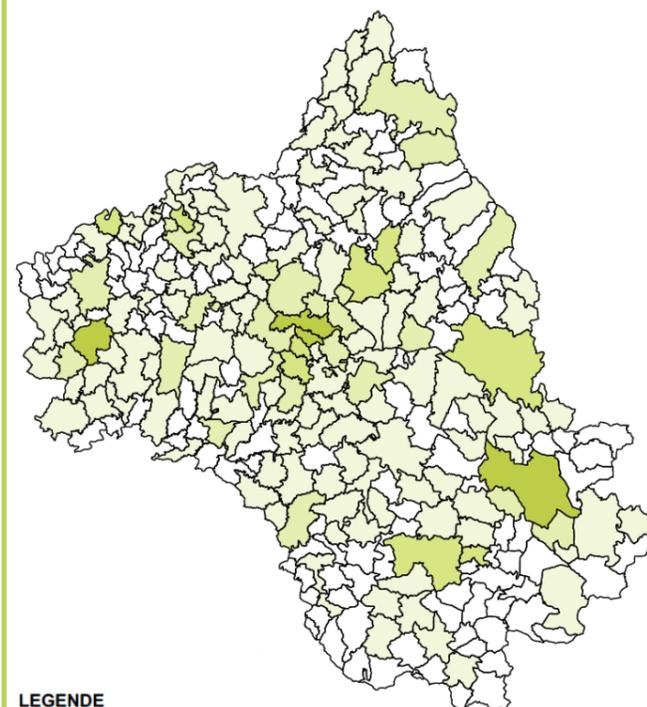


LEGENDE

- 0 à 2 GWh
- 2 à 10 GWh
- 10 à 20 GWh
- 20 à 50 GWh
- Supérieure à 50 GWh

Production Totale d'Électricité Injectée sur le Réseau de Distribution (2022)

Total Département : 787 GWh

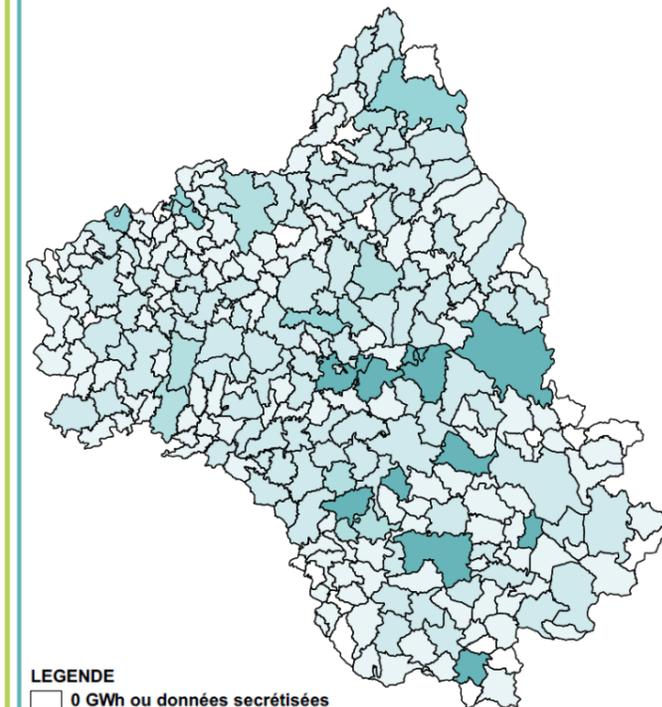

LEGENDE

- 0 GWh ou données secrétisées
- 0 à 1 GWh
- 1 à 5 GWh
- 5 à 10 GWh
- 10 à 20 GWh
- Supérieure à 20 GWh

VARIATIONS annuelles respectives du nombre TOTAL d'utilisateurs CONSOMMATEURS et PRODUCTEURS	+0,9% / +18,1%
VARIATIONS annuelles respectives de la CONSOMMATION et de la PRODUCTION TOTALE	-5,1% / +0,3%
RAPPORT annuel de la PRODUCTION TOTALE sur la CONSOMMATION TOTALE d'électricité (En valeur absolue car production intermittente avec éventuellement inadéquation temporelle)	49%
RAPPORT annuel de la PUISSANCE TOTALE DELIVRÉE sur la PUISSANCE TOTALE SOUSCRITE	27%